




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE _____

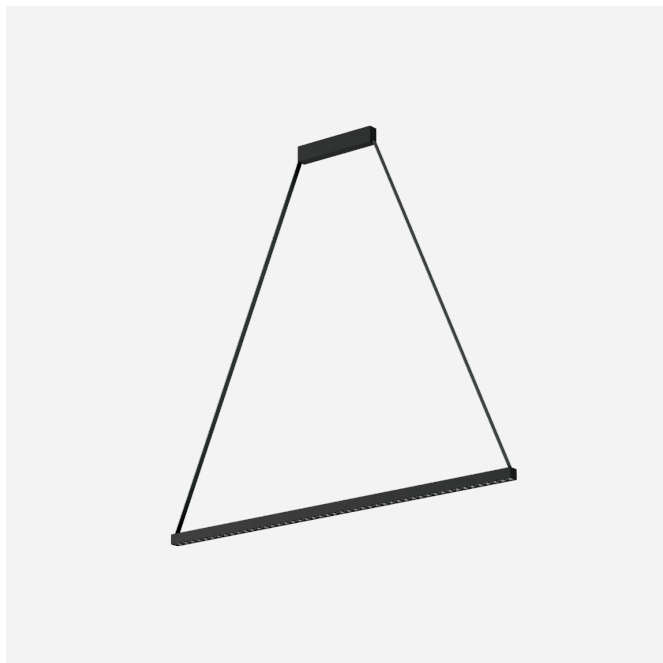

Luminaire suspendu en aluminium ; avec suspension de câble max. 2500mm ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; incluant 2 supports de plafond ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Duvré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
1670 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1990 lm
152 lm/W ^a

OPTIQUE

Wide
CIE flux code: 94 100 100 100 100
$P_{\text{st}}^{\text{LM}} \leq 1.0$
$\text{SVM} \leq 0.4$

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 15.8 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 1004 mm
largeur 25 mm
hauteur 25 mm
0.75 kg
longueur du câble max. 2500 mm

^a Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

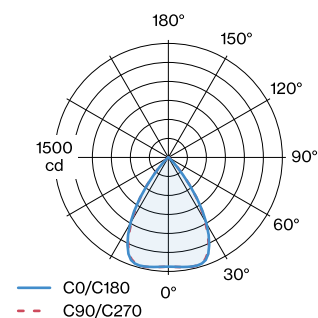


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.